


44180.R..., 44360.R...

**pirios R Subzonenverbund**

**pirios R Association de sous-zones**

**pirios R Rete di gestione zone parziali**

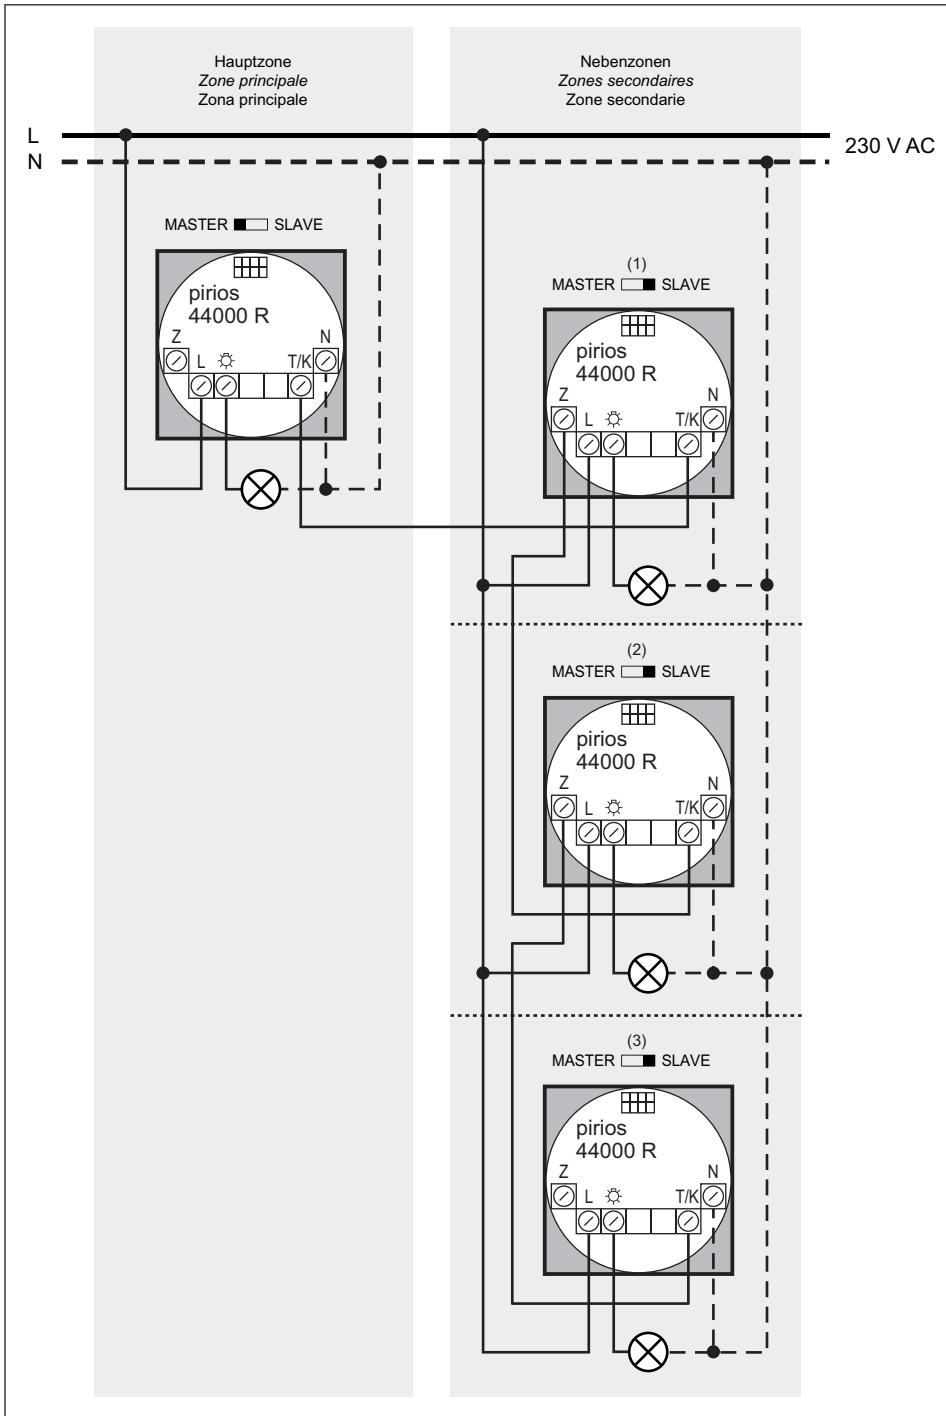

Alle zusammenschalteten **pirios**-Geräte dürfen nur über den gleichen Polleiter und die gleiche Sicherungsgruppe betrieben werden. **pirios**-Melder können beliebig (unabhängig von ihrem Erfassungsbereich 180° oder 360°) kombiniert werden.

*Tous les appareils **pirios** associés doivent être alimentés par la même phase et protégés par le même groupe de fusibles. Il est possible de combiner des détecteurs **pirios** à volonté (indépendamment de leur champ de détection 180° ou 360°).*

Gli apparecchi **pirios** interconnessi devono funzionare solo con polarità identica o con lo stesso gruppo di fusibili. I rivelatori **pirios** possono essere combinati a piacere (indipendentemente dal campo di rilevamento a 180° o a 360°).