

Entwässerung bei pirios Nass NAP / NUP

Anleitung

Weitere Informationen:
www.feller.ch

Bei bestimmten Anwendungen kann es zur Bildung von Kondenswasser im pirios Nass (IP54/IP55) kommen. Daher verfügen Geräte oder Bauteile mit IP54/IP55 gemäß EN60669-1 über eine Einrichtung zum Öffnen eines Entwässerungslochs.


Diese Anleitung soll Ihnen zeigen, wo Sie je nach Montageart Entwässerungsöffnungen vorsehen müssen, damit das Kondenswasser ablaufen kann.

Generell gilt, dass das Entwässerungsloch mit einem minimalen Durchmesser von 5 mm am tiefsten Punkt des Geräts vorzusehen ist.

Deckenmontage

> Decke - Abdeckhaube pirios 360

Bohren Sie in die Abdeckhaube des pirios 360 NASS an der angegebenen Stelle ein Entwässerungsloch mit einem Durchmesser von 5 mm.

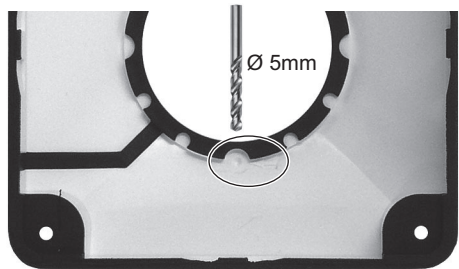

i Verwenden Sie einen neuen Metallbohrer mit scharfen Schneiden. Bohren Sie mit hoher Drehzahl.

> Decke - pirios 180


Nicht vorgesehen

> Decke - Sensorteil pirios FLEX

Keine Entwässerungsöffnung notwendig.

>> Decke - NUP-Montagerahmen

Stellen Sie sicher, dass beim NUP-Montagerahmen (923-NUP...) die Entwässerungsöffnung mit dem schwarzen Gummizapfen **geschlossen** ist.

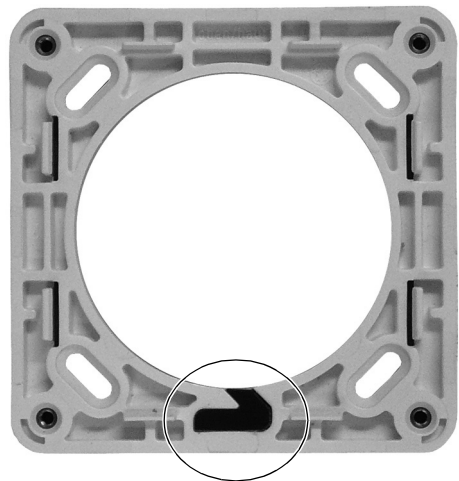

>> Decke - NAP-Gehäuseunterteil

Entwässerungslöcher des NAP-Gehäuseunterteil (902-NAP...) **nicht** öffnen.

Evacuation d'eau sur pirios Mouillé NAP / NUP

Notice

Informations complémentaires:
www.feller.ch

Dans certaines applications, de l'eau de condensation peut s'accumuler dans les appareils pirios pour ambiance humide (IP54/IP55). Les appareils ou composants IP54/IP55 disposent donc conformément à EN60669-1 d'un dispositif permettant d'ouvrir un trou d'évacuation d'eau.


Ces instructions vous indiquent, en fonction du type de montage, où vous devez prévoir des ouvertures d'évacuation d'eau pour que l'eau de condensation puisse s'écouler.

En règle générale, il faut prévoir un trou d'évacuation d'eau d'un diamètre minimum de 5 mm au point le plus bas de l'appareil.

Montage au plafond

> Plafond - calotte pirios 360

Percez à l'endroit indiqué de la calotte du pirios 360 MOUILLE un trou d'évacuation d'eau d'un diamètre de 5 mm.

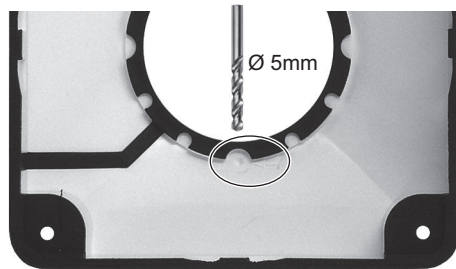

i Utilisez un foret à métaux neuf à arêtes coupantes. Percez à grande vitesse de rotation.

> Plafond - pirios 180


Non prévu

> Plafond - élément capteur pirios FLEX

Aucune ouverture d'évacuation d'eau nécessaire.

>> Plafond - cadre de montage NUP

Assurez-vous que sur le cadre de montage NUP (923-NUP...) l'ouverture d'évacuation d'eau est **fermée** par le bouchon en caoutchouc noir.

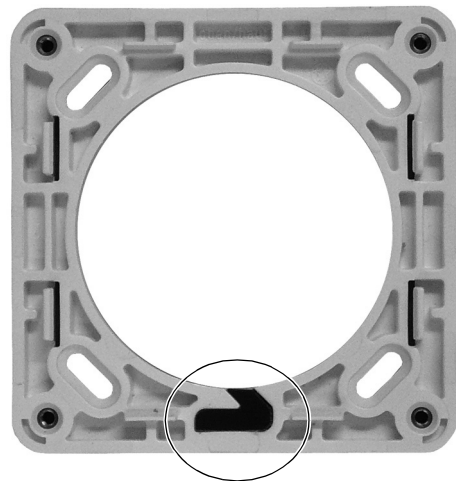

>> Plafond - socle de boîtier NAP

Ne **pas** ouvrir les trous d'évacuation d'eau du socle de boîtier NAP (902-NAP...).

Drenaggio per pirios a umido NAP / NUP

Istruzioni

Per ulteriori informazioni:
www.feller.ch

In determinate applicazioni può verificarsi la formazione di condensa nel pirios a umido (IP54/IP55). Pertanto gli apparecchi o componenti con IP54/IP55 secondo EN60669-1 possiedono un dispositivo di apertura per un foro di drenaggio.


Queste istruzioni intendono illustrare come praticare, a seconda del tipo di montaggio, le aperture di drenaggio che consentiranno lo scarico della condensa.

In genere il foro di drenaggio, con un diametro di 5 mm, va praticato nel punto più profondo dell'apparecchio.

Montaggio a soffitto

> A soffitto - Copertura pirios 360

Nella copertura del pirios 360 a UMIDO praticare un foro di drenaggio con diametro di 5 mm nel punto specificato.

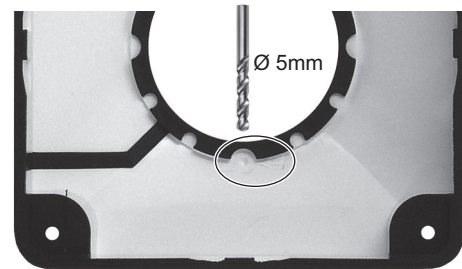

i Utilizzare un punta per metallo con taglienti affilati. Utilizzare una velocità di foratura elevata.

> A soffitto - pirios 180


Non previsto

> A soffitto - Elemento sensore pirios FLEX

Aperture di drenaggio non necessarie.

>> A soffitto - Cornice di montaggio NUP

In caso di cornice di montaggio NUP (923-NUP...) accertarsi che l'apertura di drenaggio con il tappo di gomma nero sia **chiusa**.

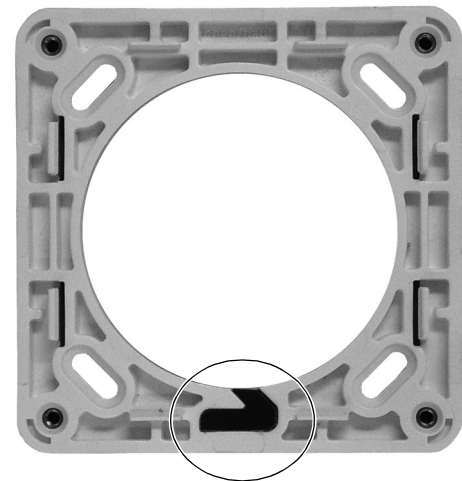

>> A soffitto - Zoccolo per scatola NAP

Non **aprire** i fori di drenaggio dello zoccolo per scatola NAP (902-NAP...).

Wandmontage

> Wand - pirios 360

Nicht vorgesehen

> Wand - Abdeckhaube pirios 180


Keine Entwässerungsöffnung notwendig.

> Wand - Sensorteil pirios FLEX

Entwässerungsöffnung bereits vorhanden.

>> Wand - NUP-Montagerahmen



Öffnen Sie beim NUP-Montagerahmen (923-NUP...) die Entwässerungsöffnung, indem Sie den schwarzen Gummizapfen entfernen.

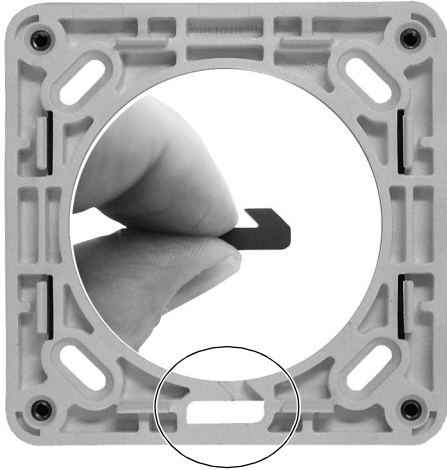

i Achten Sie darauf, dass Sie den NUP-Montagerahmen mit der Entwässerungsöffnung nach unten montieren.

>> Wand - NAP-Gehäuseunterteil

Bohren Sie in das NAP-Gehäuseunterteil (902-NAP...) je nach Montagelage das untenliegende Entwässerungsloch mit einem Durchmesser von 5 mm.

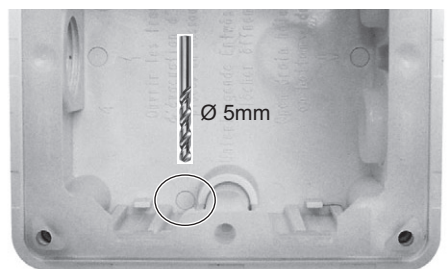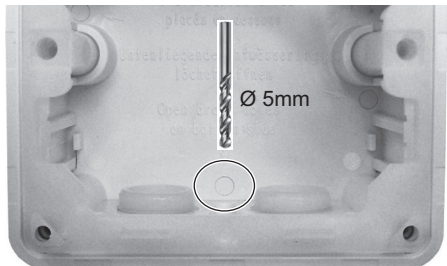

Montage mural

> Mur - pirios 360

Non prévu

> Mur - calotte pirios 180


Aucune ouverture d'évacuation d'eau nécessaire.

> Mur - élément capteur pirios FLEX

Ouverture d'évacuation d'eau déjà présente.

>> Mur - cadre de montage NUP



Sur le cadre de montage NUP (923-NUP...), ouvrez l'ouverture d'évacuation d'eau en retirant le bouchon en caoutchouc noir.

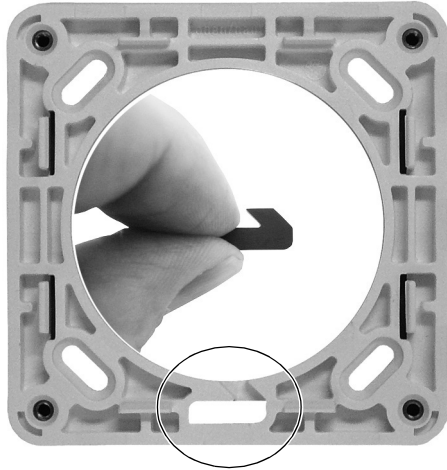

i Veillez à monter le cadre de montage NUP avec l'ouverture d'évacuation d'eau vers le bas.

>> Mur - socle de boîtier NAP

Percez dans le socle de boîtier NAP (902-NAP...), en fonction de la position de montage, le trou d'évacuation d'eau inférieur d'un diamètre de 5 mm.

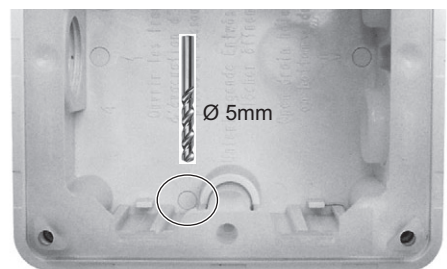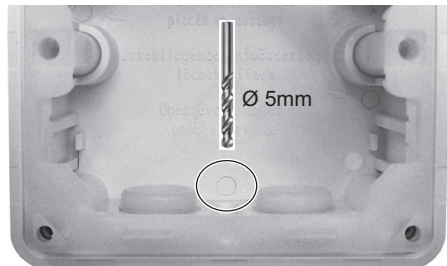

Montaggio a muro

> A muro - pirios 360

Non previsto

> A muro - Copertura pirios 180


Aperture di drenaggio non necessarie.

> A muro - Elemento sensore pirios FLEX

Apertura di drenaggio già disponibile.

>> A muro - Cornice di montaggio NUP

In caso di cornice di montaggio NUP (923-NUP...) aprire l'apertura di drenaggio rimuovendo il tappo di gomma nero.

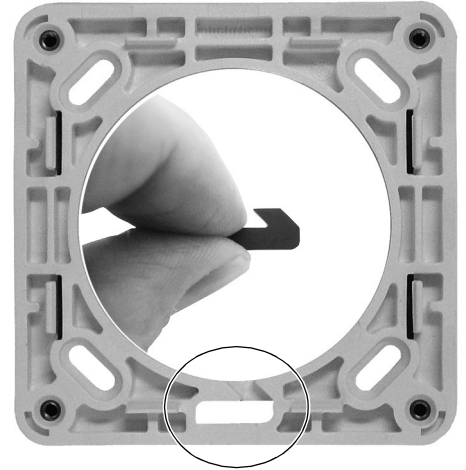

i Accertarsi di montare la cornice di montaggio NUP con l'apertura di drenaggio rivolta in basso.

>> A muro - Zoccolo per scatola NAP

Nella scatola per zoccolo NAP (902-NAP...), a seconda della posizione di montaggio praticare il foro di drenaggio inferiore con diametro di 5 mm.

